

# 定期報告書の提出部数・つづり方 (防火設備の検査)

## ★提出に必要な部数


報告書は**3部** (①行政庁用・②報告者用・③検査者用)  
概要書は**1部** (④行政庁用)

※報告書が分厚く、ホッチキス止めできない場合は、  
紐綴じでも可。

## 報告書×2部 (①行政庁用・③検査者用)

【報告書 (様式防A) ~ 関係写真 (別添2様式)】まで、**すべてをホッチキス止め**

報告書右上に書類名。  
**(様式防A) 2017.4.1現在様式**

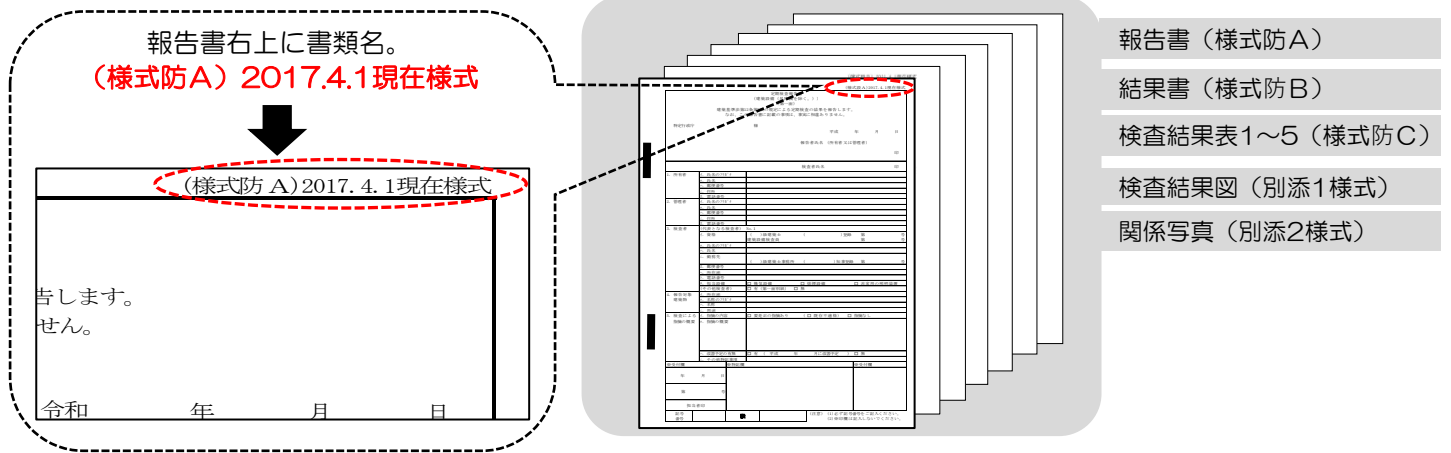

報告書 (様式防A)  
結果書 (様式防B)  
検査結果表1~5 (様式防C)  
検査結果図 (別添1様式)  
関係写真 (別添2様式)

## 報告書×1部 (②報告者用) ※綴じ方注意

【報告書 (様式防A)】**のみ**、ホッチキス止め、  
【報告書 (様式防B) ~ 関係写真 (別添2様式)】**まで**、ホッチキス止め

報告書 (様式防A)



結果書 (様式防B)  
検査結果表1~5 (様式防C)  
検査結果図 (別添1様式)  
関係写真 (別添2様式)

## 概要書×1部 (④行政庁用)

【概要書 (第一面)、(第二面)】を、**ホッチキス止め**。(「別紙による」と記入した場合は別紙も添付)

概要書

